

Beredskabsplan for

Jegindø Vandværk A.m.b.a.

Indholdsfortegnelse

1. Hvad er en beredskabsplan?
2. Hvordan sker alarmeringen?
3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel
4. Telefonliste følsomme forbrugere
5. Telefonliste beredskab, myndigheder, medier, rådgiver
6. Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen
7. Handleplan for etablering af nødvandforsyning
8. Handleplan ved længerevarende strømsvigt
9. Handleplan ved drikkevandsforurening
10. Handleplan ved lækage/ledningsbrud
11. Skabelon logbog

Ajourført: Dec. 2024
Af: Formand/
Calle Schmidt

1. Hvad er en beredskabsplan?

Denne beredskabsplan træder i kraft, når det ikke er muligt at opretholde den sædvanlige drikkevandsforsyning.

Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud.

I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenat vand, der kan være sundhedsskadeligt.

Struer Kommunen har en Beredskabsplan for almene vandværker der beskriver, hvordan og hvor vandværket kan hente hjælp i en beredskabssituation. Denne plan er udarbejdet og vedligeholdes af Struer Kommunes Plan og Miljø.

Det anbefales, at vandværket sammen med deres egen beredskabsplan vedlægger en udprintet udgave af ”Struer Kommunes Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger” og tilhørende telefonlister (Bilag C og bilag E).

Vandværket bør desuden lægge en kopi af sin beredskabsplan på vandværkets hjemmeside sammen med et link til Struer Kommunes beredskabsplan. Dette som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således, at alle bestyrelsesmedlemmer og andre relevante instanser har adgang til planen via Internettet.

Vandværkets bestyrelse er ansvarlig for at beredskabsplanen løbende revideres - minimum 1 gang årligt.

2 Hvordan sker alarmeringen?

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.


Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen.

Uden for normal arbejdstid er det Beredskabet, der modtager henvendelsen.

Eksempler på henvendelser om en unormal forsyningssituation:

- Forbruger klager over vandkvaliteten
- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom
- Trafikuheld med udslip af kemikalier
- Brud på større ledninger
- Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser en forurening.

Alarmeringsplan:

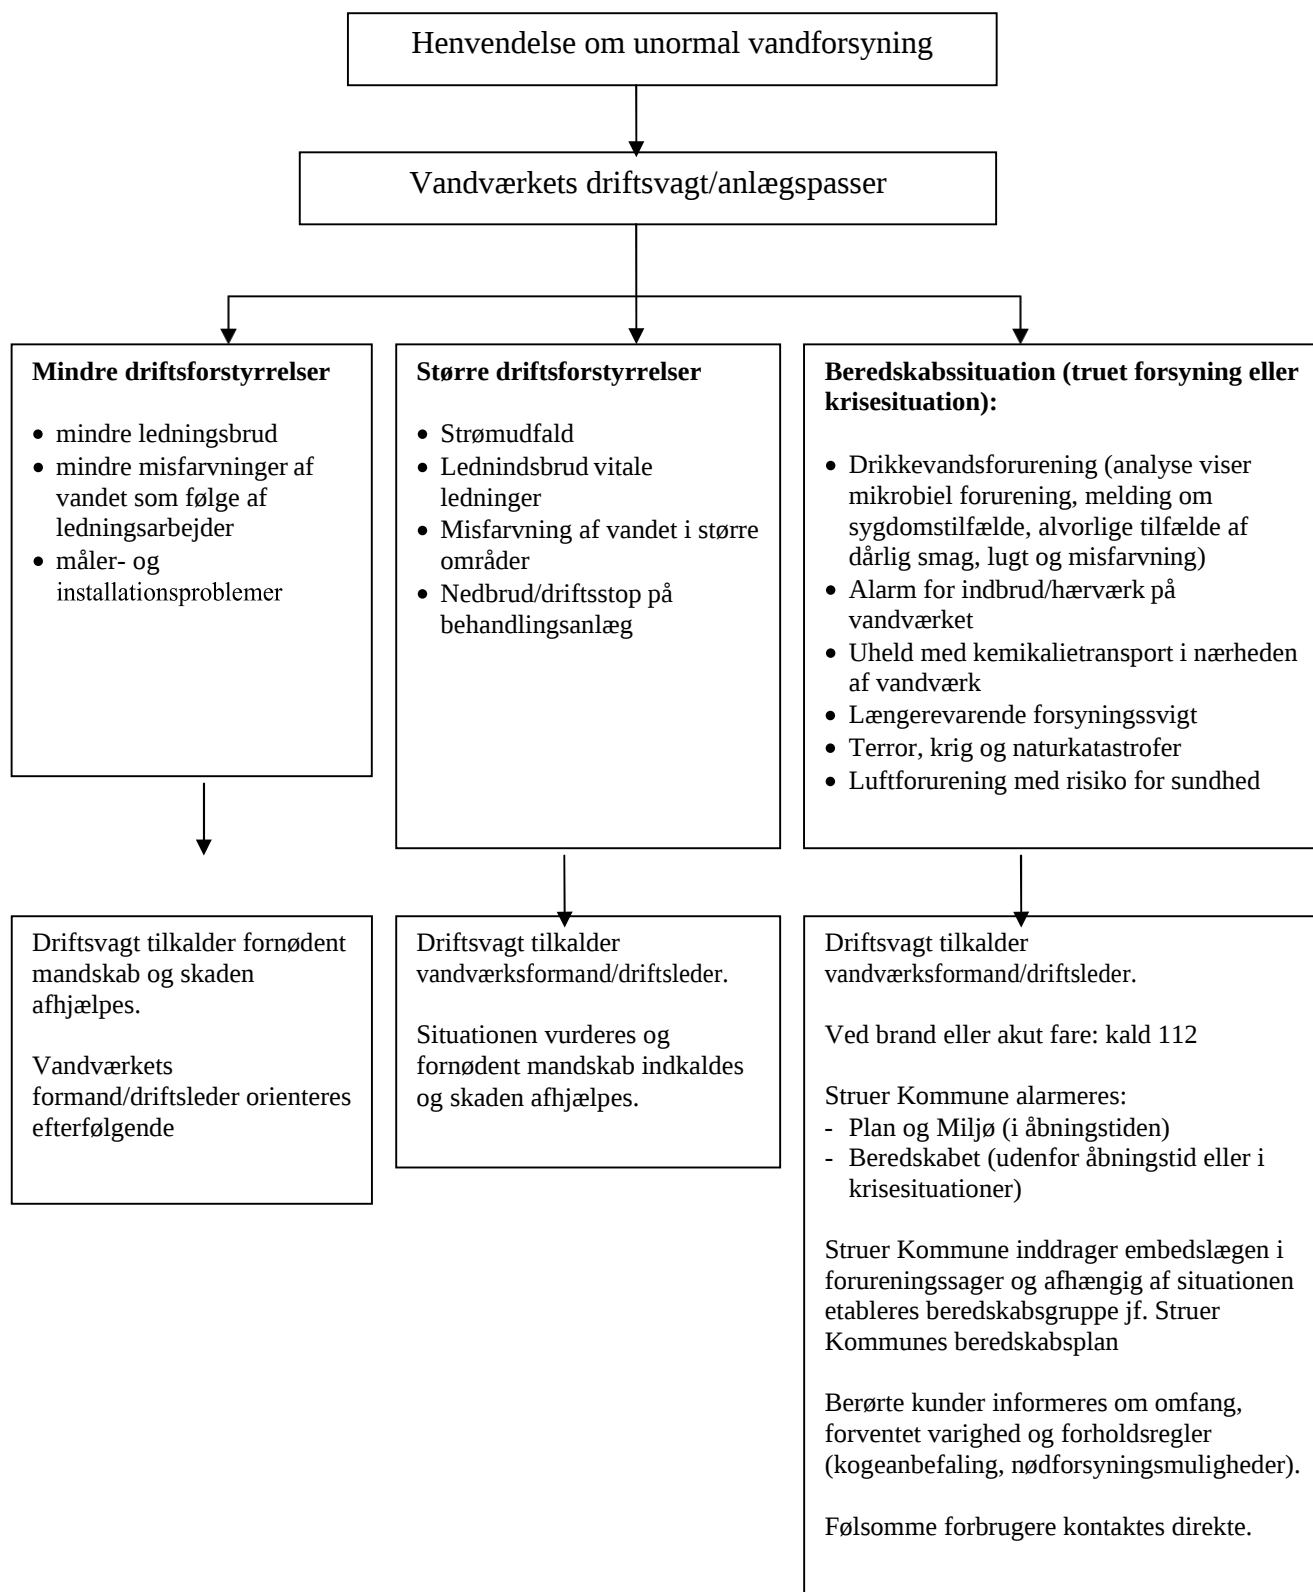

3 Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel

Bestyrelse Jegindø Vandværk

Betegnelse	Navn	Adresse	Har nøgle	Tlf. priv.	Mobil
Formand	Calle Schmidt	Havnevej 15, 7790	Ja		25369795
Næstformand	Erik Laurbejrg	Havnevej 9, 7790	Ja		20659441
Kasserer	Lars Vad Jensen	Rønvej 3, 7790			93542861
Best. medlem	Thomas Riis	Fjordglimt 1, 7790			23841193
Best. medlem	Dennis Arboe	Ternevej 5, 7790			30503422
Vandværkspasser 1	Bent Boddum	Stubbevej 5, 7790	Ja		21613082

Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. arb.	Tlf. priv.
Ledningsanlæg				
Entreprenør	Thyholm Maskinstation	Hovedvejen 41, 7790	40743001	
VVS-installatør	E. Strangholt & søn	Nørre Alle 5, 7760 Hurup	97951153	
Lækagesøgning	Thy Lækagesporing	Norsvej 2, 7700 Thisted	97982273	
LER		Elektronisk adgang		
Vandværk				
Brøndborer	Bedsted Brøndborer	Visbyvej 11, 7755 Bedsted	97945170	
Elforsyning	Go Energi A/S	Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing	87113400	
El-installatør	El-Jacobsen Thyholm El	Bredgade 3, 7790	97871811	
Ingeniør				
Laboratorium	SGS Analytics Denmark A/S	Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby	98193900	
Nødstrømsanlæg	KVA Diesel Aps	Borrisvej 10, 6900 Skjern	97364111	
Pumper	Grundfoss	Bjerringbro		
SRO	BlueControl		70278766	
Leverandør tankvogne/ palletanke	Beredskabs inspektør		30628965	

Afmærknings materiel	Beredskabs inspektør		30628965
Rendegraver	Thyholm Maskinstation	Hovedvejen 41, 7790	40743001
Slamsuger	Thyholm Maskinstation	Hovedvejen 41, 7790	40743001
Nødstrømsanlæg	Calle Schmidt		25369795

4 Telefonliste - Følsomme forbrugere

Følsomme forbrugere				
Type	Navn	E-mail	Tlf-privat	Mobil
Fjordbo	Kongevej 39A, 7790 Thyholm		97878544	
Landbrug med dyrehold				
I/S Grusgaard	Ibstedvej 20, 7790 Thyholm			22195487
Jegindø Muslingeindustri	Havnegade 20, 7790 Thyholm			97879006

5 Telefonliste beredskab, myndigheder, medier, rådgiver

Ud print og indsæt opdaterede telefonlister fra Struer Kommunes Beredskabsplan for vandforsyninger

Telefonlister over myndigheder, medier, Politi, m.v.

Telefonliste over almene vandværker med forsyning i Struer Kommune

Se listen på Struer Kommunes hjemmeside. www.struer.dk

6 Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen

Materiale	Hvor findes oplysninger
Ledningsplaner	LER elektronisk lednings registrering
Tegninger over vandværket	
El-tegninger for tavler	ElJacobsen
Funktionsbeskrivelser for vandværket	
Hvem har nøgle til vandværk	Fremgår af telefonliste - afsnit 3

7 Handleplan for etablering af nødvandforsyning

Situationsbeskrivelse	Længerevarende forsyningssvigt eller sundhedsfarlig drikkevandsforurening
<i>Udbredelse</i>	Hele eller dele af forsyningsområdet
<i>Hvem er berørt</i>	Forbrugerne i de berørte områder
<i>Årsager</i>	Nedbrud af vandværk, strømsvigt eller drikkevandsforurening
Hvilke handlinger skal sættes i værk	
<i>Hvad er opgaven</i>	Etablering af nøddrikkevandsforsyning
<i>Hvordan udføres den</i>	Nødforsyning via nabovandværk Der er etableret faste nødforsyningsledninger til /Midlertidige vandledninger rekvireres fra: Der er nedsat arbejdsgruppe vedr. nødforsyninger på Thyholm Ved forurening i ledningsnettet skal de berørte dele af ledningsnettet og beholdere tages ud af drift eller renses/gennemskyllses før tilslutning af nødforsyningsledning etableres Kontakt det vandværk der er udset til at levere vand. Foretag grundig gennemskylning af nødforsyningsledningen før forbindelsen tages i brug.
<i>Ved intakt ledningsnet</i>	Vandværket kan nødvandforsynes ved hjælp af tankvogne fra beredskabsstyrelsen eller – se ovenstående 1. Kontakt Hvidbjerg vandværk, der kan levere vand, der åbnes op via – se ovenstående 2. (Tankvogn fremskaffes) 3. Forbrugere orienteres
<i>Ved defekt ledningsnet:</i>	Nødforsyning foretages med tankvogne 1. Kontakt det vandværk som er udset til at leverer vand

2. Tankvogne fremskaffes fra Falck eller Beredskabskorpset
3. Rene dunke søges fremskaffet
4. Forbrugerne orienteres

Udlevering af vand etableres på følgende steder:

1. Sted x
2. Sted x
3. Sted x
4. Sted x
5. Sted x

Hvem skal inddrages

Beredskabsgruppen: Vandværkets ledelse, Teknik og Miljø,
Brand og Redning, embedslæge

Nabovandværk

Hvem skal orienteres

Forbrugerne orienteres om forsyningssituationen og den
etablerede nødforsyningsmulighed

8 Handleplan for etablering af nødstrømforsyning

Situationsbeskrivelse	Længerevarende strømsvigt, der truer vandforsyningen
<i>Udbredelse</i>	Hele eller dele af forsyningsområdet er uden vandforsyning
<i>Hvem er berørt</i>	Forbrugerne i de berørte områder
<i>Årsager</i>	Nedbrud på det offentlige elforsyningsnet

Hvilke handlinger skal sættes i værk

<i>Hvad er opgaven</i>	Etablering af nødstrømsforsyning
<i>Hvordan udføres den</i>	Kontakt El-forsyningen for afklaring af omfang og forventet varighed af strømudfaldet Ved længerevarende strømudfald iværksættes følgende: Egen nødstrømsgenerator Vandværket har egen nødstrømsgenerator, der manuelt kobles på vandværket. (Nødstrømsgenerator er under indkøb – december 2024)
<i>Hvem skal inddrages</i>	Vandværkets ledelse Vandværkets elektriker ?El-forsyningen
<i>Hvem skal orienteres</i>	Ved udfald af vandforsyningen informeres forbrugerne orienteres om forsyningssituationen omfang og forventet varighed.

9 Handleplan ved drikkevandsforurening

Situationsbeskrivelse

Udbredelse

Hvem er berørt

Årsager

Hvilke handlinger skal sættes i værk

Hvad er opgaven

Hvordan udføres den

Hvem skal inddrages

Hvem skal orienteres

10 Handleplan lækage/ledningsbrud

Situationsbeskrivelse

Udbredelse

Hvem er berørt

Årsager

Hvilke handlinger skal sættes i værk

Hvad er opgaven

Hvordan udføres den

Hvem skal inddrages

Hvem skal orienteres

11 Skabelon for logbog

[illegible]